

第1章 消防の概況

1. 市町村の消防体制(第1図参照)

令和3年4月1日現在、一部事務組合構成市町村を含め15市町村すべてが消防本部、署を常備している。

なお、魚津市、滑川市、上市町及び舟橋村は、消防事務を富山県東部消防組合(平成25年3月31日消防本部設置)で行い、黒部市、入善町及び朝日町は、新川地域消防組合(平成25年3月30日消防本部設置)で行い、砺波市、小矢部市及び南砺市は、砺波地域消防組合(平成23年4月1日消防本部設置)で行っている。また、氷見市は令和3年4月1日より消防事務を高岡市に委託している。

2. 消防機関相互の協力体制

昭和44年2月7日に消防組織法第21条第2項の規定に基づく「富山県市町村消防相互応援協定」を県内全市町村が締結し、協力体制の整備を図っている。

応援の具体的内容は次のとおりである。

- (1) 火災防御のための消防隊の派遣
- (2) 大規模な災害事故における救助隊及び救急隊の派遣
- (3) その他の災害に際し、防御に必要な人員及び資機材の援助

3. 消防体制等の概況

令和3年4月1日現在の消防組織、消防施設の状況並びに令和2年中の消防機関の活動状況は第1表のとおりである。

第1表 消防体制等の状況

1 消防体制(3.4.1現在)

消防本部	設置別	消防本部のみ設置	7本部
	消防本部・署併設	消防本部・署併設	26署
消防本部	出張所数	出張所数	21所
	消防吏員	消防吏員	1,318人
消防本部	その他の職員	その他の職員	11人
	計	計	1,329人
消防本部	専任	専任	7人
	兼任	消防署長の兼任	
消防本部	市長の兼任	市長の兼任	
	町長の兼任	町長の兼任	
消防本部	専任の事務取扱	専任の事務取扱	
	組合管理者	組合管理者	
消防組	消防団数	消防団数	15団
	消防団数	消防団数	317団
消防組	常備部数	常備部数	
	常備部出張所数	常備部出張所数	
消防団	常勤機関員の配置箇所数	常勤機関員の配置箇所数	
	役場消防等の配置数	役場消防等の配置数	
消防団員数	計	計	9,016人
	非常勤団員数	非常勤団員数	9,016人
消防団員数	うち役場消防等の職員	うち役場消防等の職員	
	常勤団員数	常勤団員数	
消防本部・署	区分	区分	
	普通消防ポンプ自動車	普通消防ポンプ自動車	39台
消防ポンプ等	水槽付消防ポンプ自動車	水槽付消防ポンプ自動車	42台
	はしご付消防(ポンプ)自動車	はしご付消防(ポンプ)自動車	11台
消防ポンプ等	屈折はしご付消防(ポンプ)自動車	屈折はしご付消防(ポンプ)自動車	1台
	大型高所放水車	大型高所放水車	2台
消防ポンプ等	泡原液搬送車	泡原液搬送車	3台
	化学消防自動車	化学消防自動車	16台
消防ポンプ等	救急自動車	救急自動車	64台
	無線指揮車	無線指揮車	29台
消防ポンプ等	消防艇	消防艇	3隻
	小型動力ポンプ積載車	小型動力ポンプ積載車	1台


2 活動概況(2.1.1~2.12.31)

本部・署	区分	区分	出動回数	出動人員(人)
	全	全体	65,465回	204,379人
本部・署	うち火災	うち火災	163回	3,582人
	" 救急業務	" 救急業務	39,778回	124,599人
本部・署	" 演習訓練	" 演習訓練	976回	6,168人
	" 広報指導	" 広報指導	4,452回	11,772人
本部・署	" 警防調査	" 警防調査	3,080回	8,652人
	" 予防査察	" 予防査察	11,933回	25,691人
消防団	全	全体	7,049回	72,331人
	うち火災	うち火災	156回	5,387人
消防団	" 演習訓練	" 演習訓練	273回	8,841人
	" 特別警戒	" 特別警戒	2,125回	16,728人

消防ポンプ等	小型動力ポンプ	24台	212台
	電源・照明車		
消防ポンプ等	排煙・高発泡車	1台	
	広報車	26台	8台
消防ポンプ等	資材搬送車	28台	4台
	公設		19,696基
消防ポンプ等	消火栓私設		17基
	計		19,713基
消防ポンプ等	100㎡以上		89基
	40~100㎡未満		3,986基
消防ポンプ等	防火水そう		504基
	20~40㎡未満		4,579基
消防ポンプ等	計		105基
	公設		
消防ポンプ等	井戸私設		105基
	計		9局
消防ポンプ等	固定局		35局
	地動局		1,372局
消防ポンプ等	常携局		0局
	信機		
消防ポンプ等	受信機		
	テレビ監視装置		2台
消防ポンプ等	防災専用電話		130台
	消防電話		62台
消防ポンプ等	現有台数(A)		81台
	基準台数(B)		69台
消防ポンプ等	充足率(A)/(B)		117.4%
	現有数(E)		24,397基
消防ポンプ等	基準数(F)		22,927基
	充足率(E)/(F)		106.4%

第1図 富山県消防の概況図

(令和3年4月1日現在)

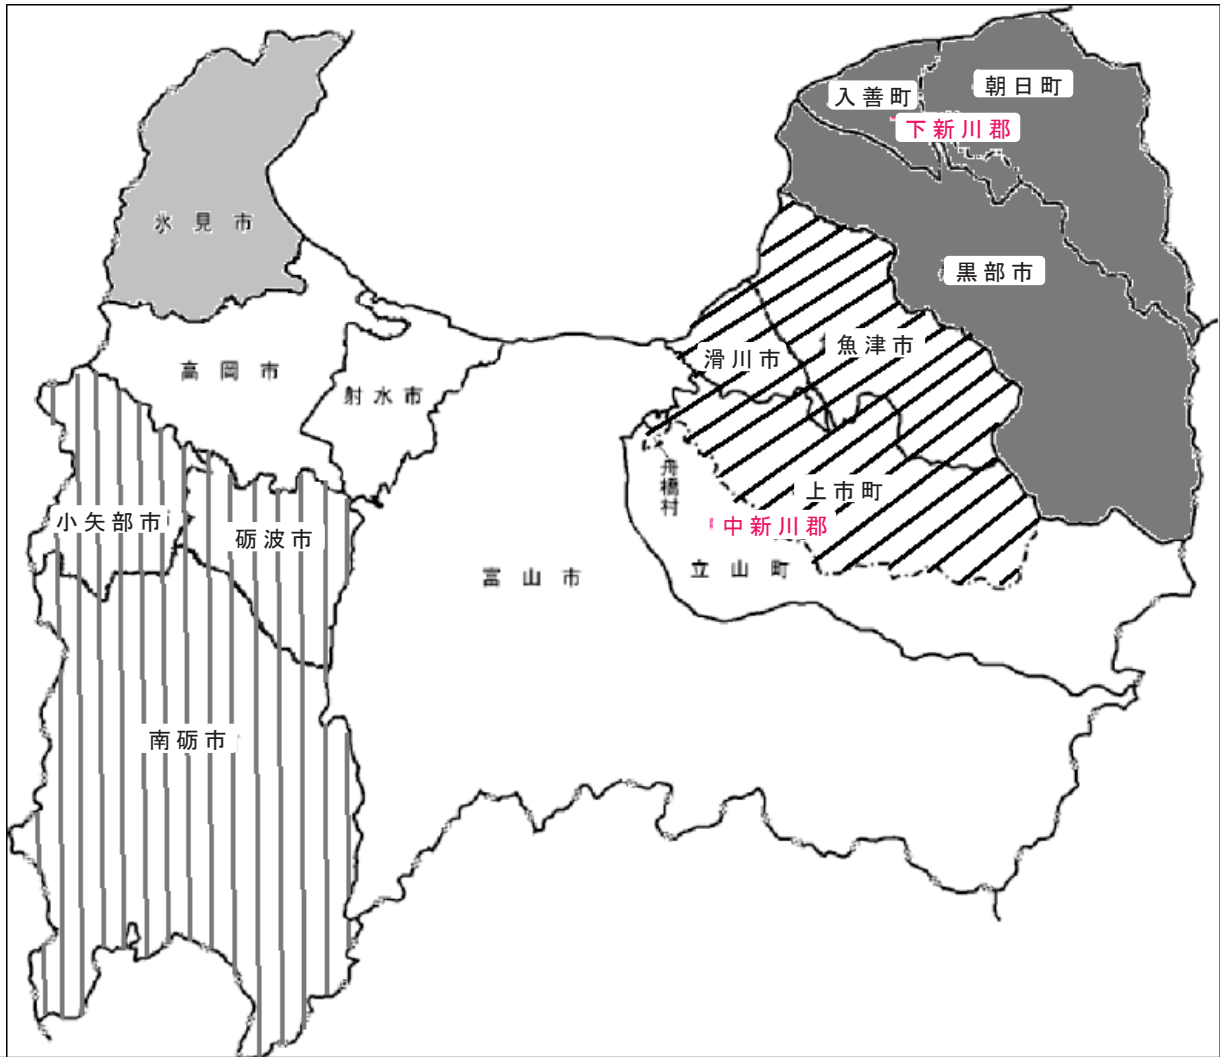

- 単独常備市町 5市町
- ▨ ▨ 組合常備市町村 10市町村
- 消防事務委託市 1市